
ADRIEN RIQUIER®
PARFAITEMENT RACCORD

FICHE TECHNIQUE

TE REDUIT A SERTIR 16-16-12

HYDROCABLE | PER A SERTIR (17) | réf : 17172

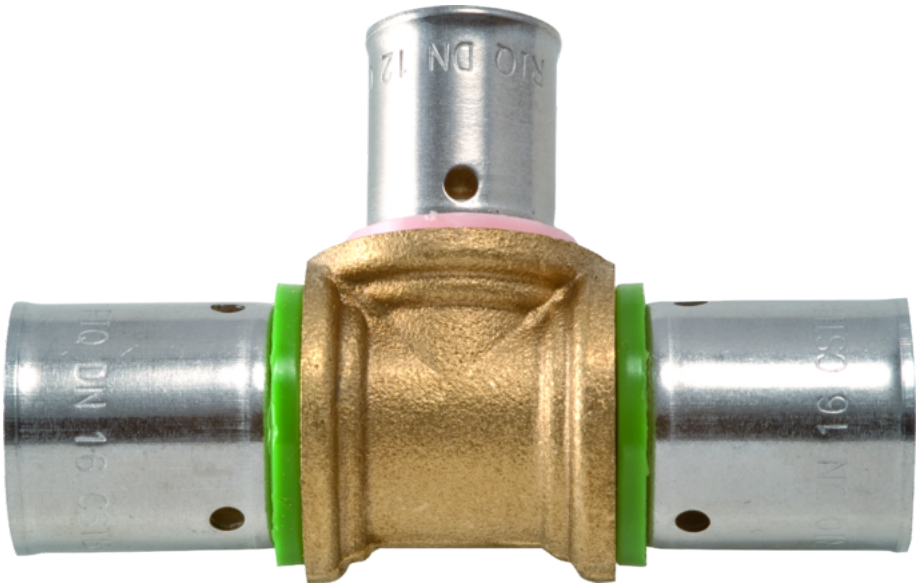


Réseaux de chauffage et distribution sanitaire
Piping systems for hot and cold water installations

ADRIEN RIQUIER®
PARFAITEMENT RACCORD

WWW.RIQUIER.FR
tél : 03 22 60 22 90
12-16 rue Henri Barbusse, 80570 DARGNIES

Autres informations :

Les raccords PER à sertir Adrien RIQUIER® doivent être serti à l'aide d'une sertisseuse entretenue et calibrée, qui respecte l'une des recommandations ci-dessous:
Marque REMS: Modèles Radiales, Mini-press, Eco-press (profils H et RFZ)
Marque VIRAX: Modèles VIPER P22+, VIPER P 30+, VIPER M 20+, VIPER I 10 (Profils H et RFP)
Marque ROTHENBERGER: Modèles Romaxpress, Romax 3000 (profil RFZ)
Marque KLAUKE: Modèle MAP 1 (profil TH)

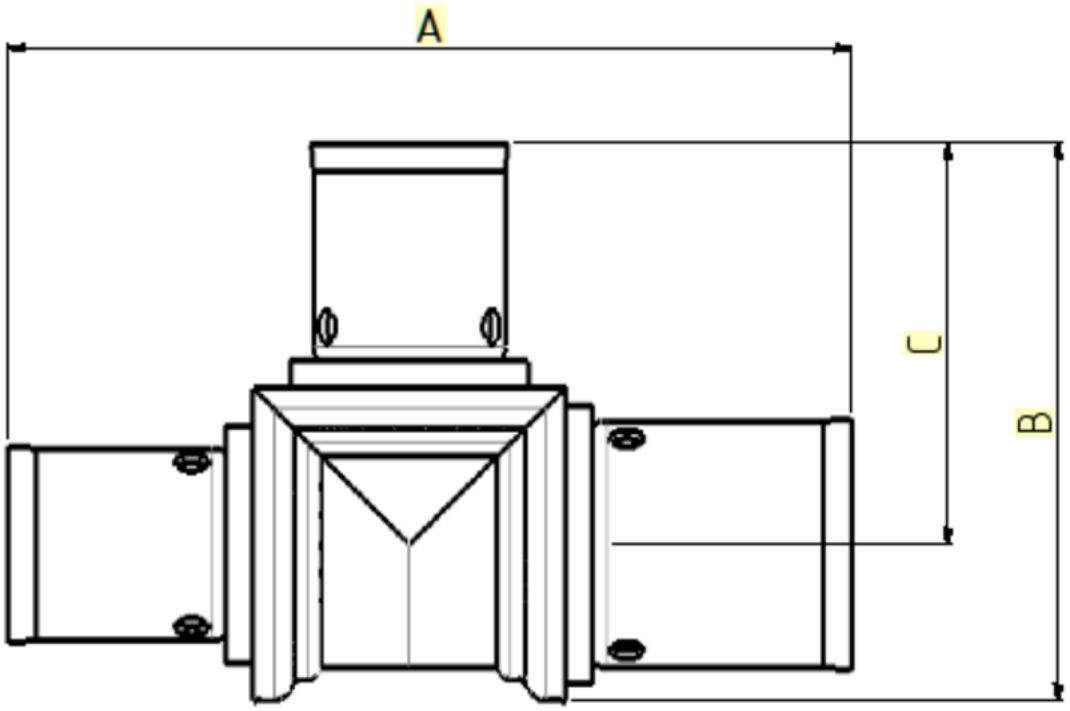

Dimensions techniques

Cote A : 62 mm
Cote B : 44 mm
Cote C : 32.5 mm
Cote D : mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

ø 1 : DN 16
ø 2 : DN 16
ø 3 : DN 12

Informations pratiques

Matière : Laiton, Inox
Finition : Brut
Application :

Préconisations de mise en oeuvre

1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».

2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.

3- Proscrire le décapant chloré.

4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :

3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1' = 40 Nm

5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues

6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder

7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)

8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)