


[HYDROCONFORT VENT.23kW 80/200@9628000->9753000]

03-Circuit Hydraulique

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA40288	Circulateur 33x42 standard ->15.30	1
F3AA40761	Commande vanne 3 voies HC 94.02->00.09 HCCL/HCVCL	2
F3AA40651	Coude purge ballon HC 96.03->00.08	3
F3AA40443	Dégommeur + joint (GRUNDFOS)	4
F3AA40163	Dégommeur + joint (WILO)	5
F3AA40084	Pochette joints HC 85->2000 HCCL/HCVCL 02->07	6
440158	Purgeur à volant 1/8 manuel ->93	7
F3AA40121	Purgeur automatique	8
225022	Raccord retour HC 91.24->00.08	9
440239	Réducteur débit HC 91.24->00.08	10
F3AA40138	Robinet remplissage type GL ->2000	11
F3AA40232	RTA ->2000	12
F3AA40048	Soupape MF 15x21 équerre ->2000	13
410089	Té départ HC 91.24->00.08	14
910600	Tube départ ballon HC 80/200 96.25->98.16	15
415209	Tube départ chauff. HC 96->00.01	16
415138	Tube EC HC 91.24->00.08	17
415137	Tube EF HC 91.24->00.08	18
F3AA41316	Tube remplissage tous modèles GL 91->99.52 sauf TGP 91->94	19
911059	Tube retour ballon HC 82.01->00.09 HCCL/HCVCL	20
415135	Tube retour chauff.HC 91.24->98.17	21
415212	Tube soupape HC/HCV 96.28->00.08	22
F3AA40263	Vanne 3 voies TGPS+HC 91.21->00.08	23
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	24
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	25

[HYDROCONFORT VENT.23kW 80/200@9628000->9753000]

03-Circuit Hydraulique

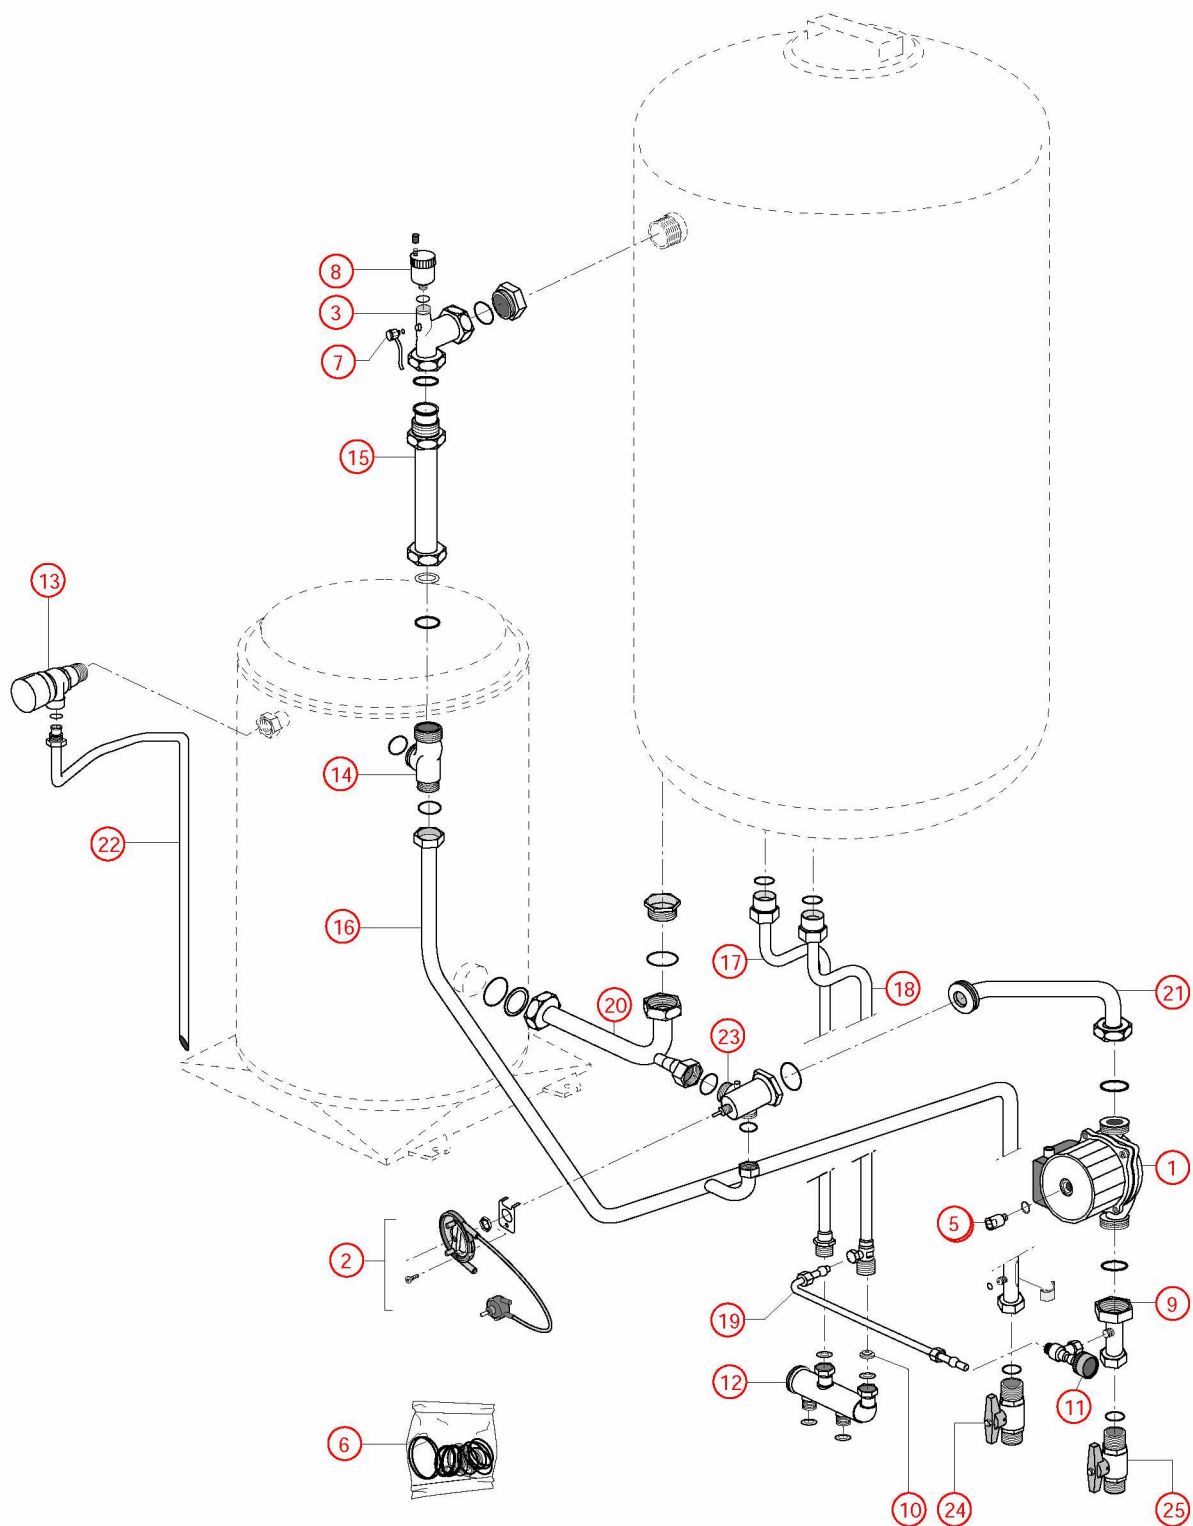

[HYDROCONFORT VENT.23kW 80/200@9628000->9753000]

05-Câblage / Commandes

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA40431	Boîtier de contrôle ventouse 93.26->00.05 BTC ->09.05	1
F3AA40294	Bouton chaudière 94->2000	2
250133	Câblage Alim./Géné. HCV 96.28->00.08	3
250134	Câblage EV/B.Allum. HCV 96.23->00.05	4
250086	Câblage Inter./ B.élec. GL/TGP 93.26->00.05 HC80/200 94->97	5
250135	Câblage ventil./manostat HCV 96.28->00.05	6
F3AA40377	Circuit imprimé 94.02->2000	7
F3AA40761	Commande vanne 3 voies HC 94.02->00.09 HCCL/HCVCL	8
F3AA40156	Interrupteur unipolaire double à voyant ->2000	9
F3AA41212	Lot fusible 3.15A 250V (5)	10
F3AA40162	Manostat HV23	11
430340	Plaque de régul.HC/HCV 96.03->00.09 HCCL/HCVCL	12
F3AA40302	Poussoir réarm.3 broches 94.16->1999	13
250069	Prise coudée câble 1m	14
F3AA40157	Sécurité de surchauffe 220v 94°C 94.02->	15
F3AA40085	Thermomanomètre + joint ->2000	16
F3AA40139	Thermostat électrique 85°C	17
F3AA40154	Ventilateur équipé + Joint HV23 90->15.39 HV32->00.35 (90->97.23 18 prévoir buse de 50)	
F3AA40278	Voyant vert ->2000	19

[HYDROCONFORT VENT.23kW 80/200@9628000->9753000]

05-Câblage / Commandes

