


[GAZLINER 23 kW IF@9402000->0005000]

03-Circuit Hydraulique 9402000->9603000

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA40288	Circulateur 33x42 standard ->15.30	1
F3AA40021	Clapet thermostatique 60°C+jts (Mixte) ->2000	2
F3AA40760	Commande vanne 3 voies GL/HV 94.02->00.05 HMCL/HVCL	3
410075	Coude départ chauffage GL ->96.01	4
F3AA40443	Dégommeur + joint (GRUNDFOS)	5
F3AA40163	Dégommeur + joint (WILO)	6
F3AA41249	Lot écrou pal (5)	7
F3AA40293	Pochette joints ts modèles (sauf HC) 88->2000 HMCL/HVCL	8
F3AA40141	Régulateur débit 10 litres (orange)	9
F3AA40138	Robinet remplissage type GL ->2000	10
F3AA40232	RTA ->2000	11
440310	Support arrêt gaine 94->	12
415159	Tube départ chauf.GL 94.02->96.01	13
415088	Tube EC GL 91->00.05 TGP23 94->98	14
415161	Tube EF GL 94.02->00.04	15
F3AA41316	Tube remplissage tous modèles GL 91->99.52 sauf TGP 91->94	16
415090	Tube retour chauf.GL 91->94	17
F3AA40112	Vanne 3 voies TGP/HM88->00.04	18
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	19
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	20

[GAZLINER 23 kW IF@9402000->0005000]
03-Circuit Hydraulique 9402000->9603000

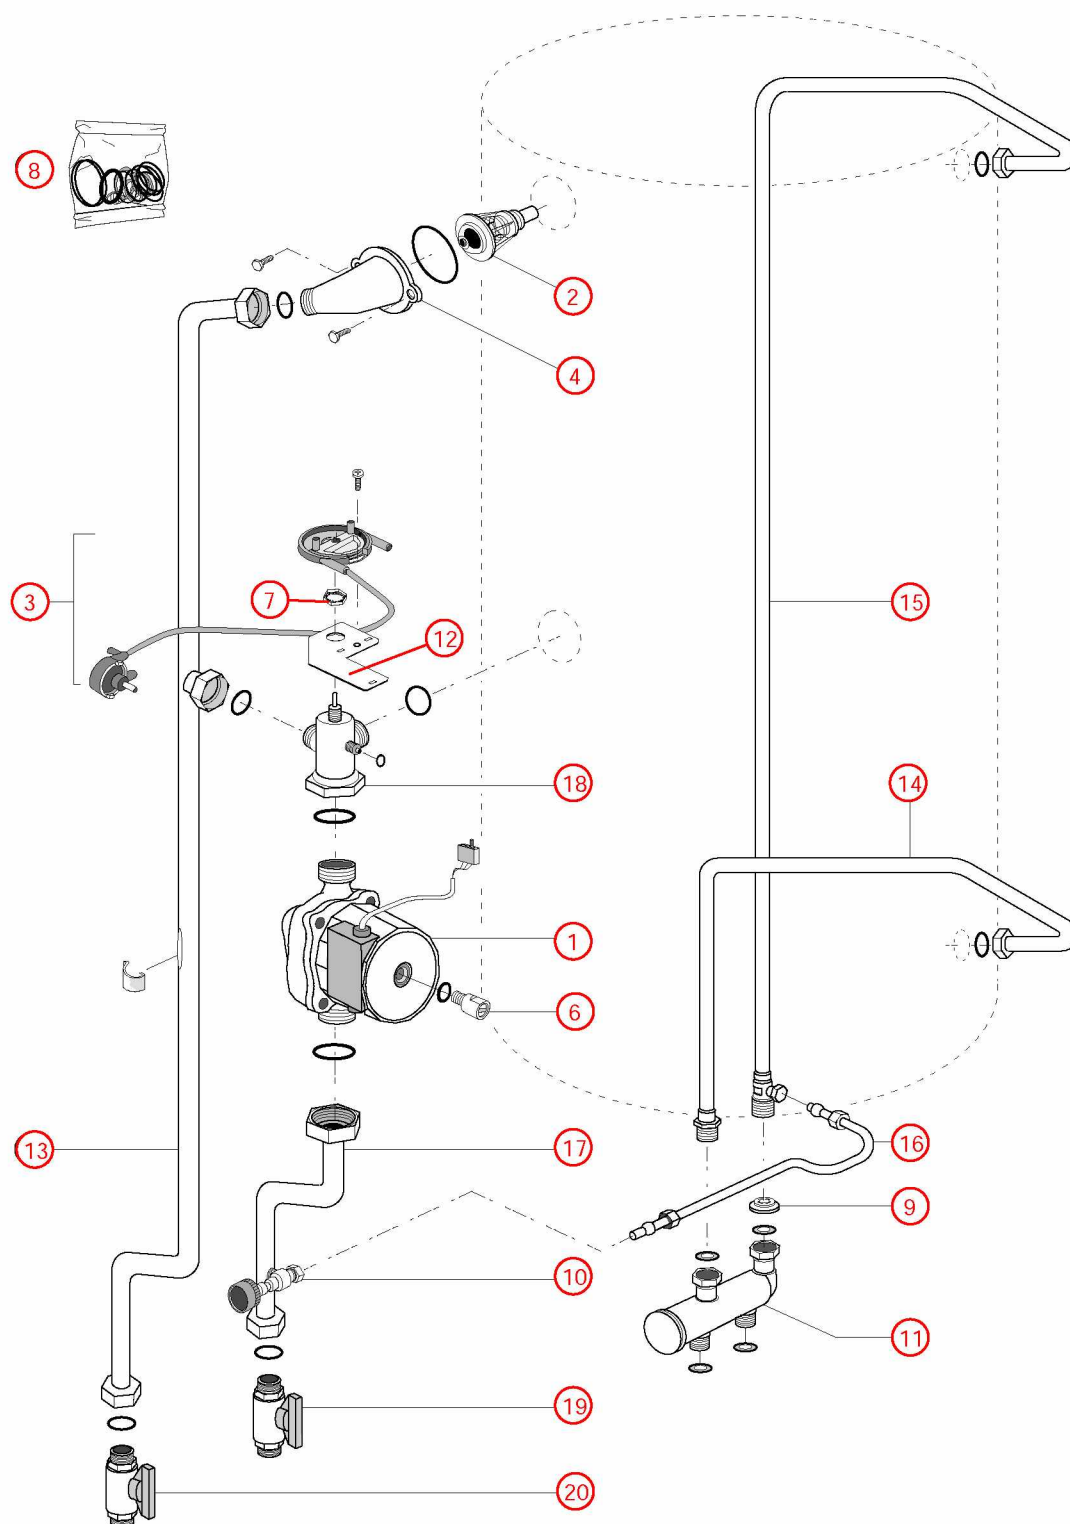


[GAZLINER 23 kW IF@9402000->0005000]

03-Circuit Hydraulique 9603000->0005000

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA40288	Circulateur 33x42 standard ->15.30	1
F3AA40021	Clapet thermostatique 60°C+jts (Mixte) ->2000	2
F3AA40760	Commande vanne 3 voies GL/HV 94.02->00.05 HMCL/HVCL	3
F3AA40443	Dégommeur + joint (GRUNDFOS)	4
F3AA40163	Dégommeur + joint (WILO)	5
F3AA41249	Lot écrou pal (5)	6
410107	Pièce départ chauffage GL/HV 96.03->00.04	7
F3AA40293	Pochette joints ts modèles (sauf HC) 88->2000 HMCL/HVCL	8
F3AA40141	Régulateur débit 10 litres (orange)	9
F3AA40138	Robinet remplissage type GL ->2000	10
F3AA40232	RTA ->2000	11
440310	Support arrêt gaine 94->	12
415205	Tube départ chauf.GL 96.02->00.04	13
415088	Tube EC GL 91->00.05 TGP23 94->98	14
415161	Tube EF GL 94.02->00.04	15
F3AA41316	Tube remplissage tous modèles GL 91->99.52 sauf TGP 91->94	16
415090	Tube retour chauf.GL 91->94	17
F3AA40112	Vanne 3 voies TGP/HM88->00.04	18
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	19
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	20


[GAZLINER 23 kW IF@9402000->0005000]
03-Circuit Hydraulique 9603000->0005000

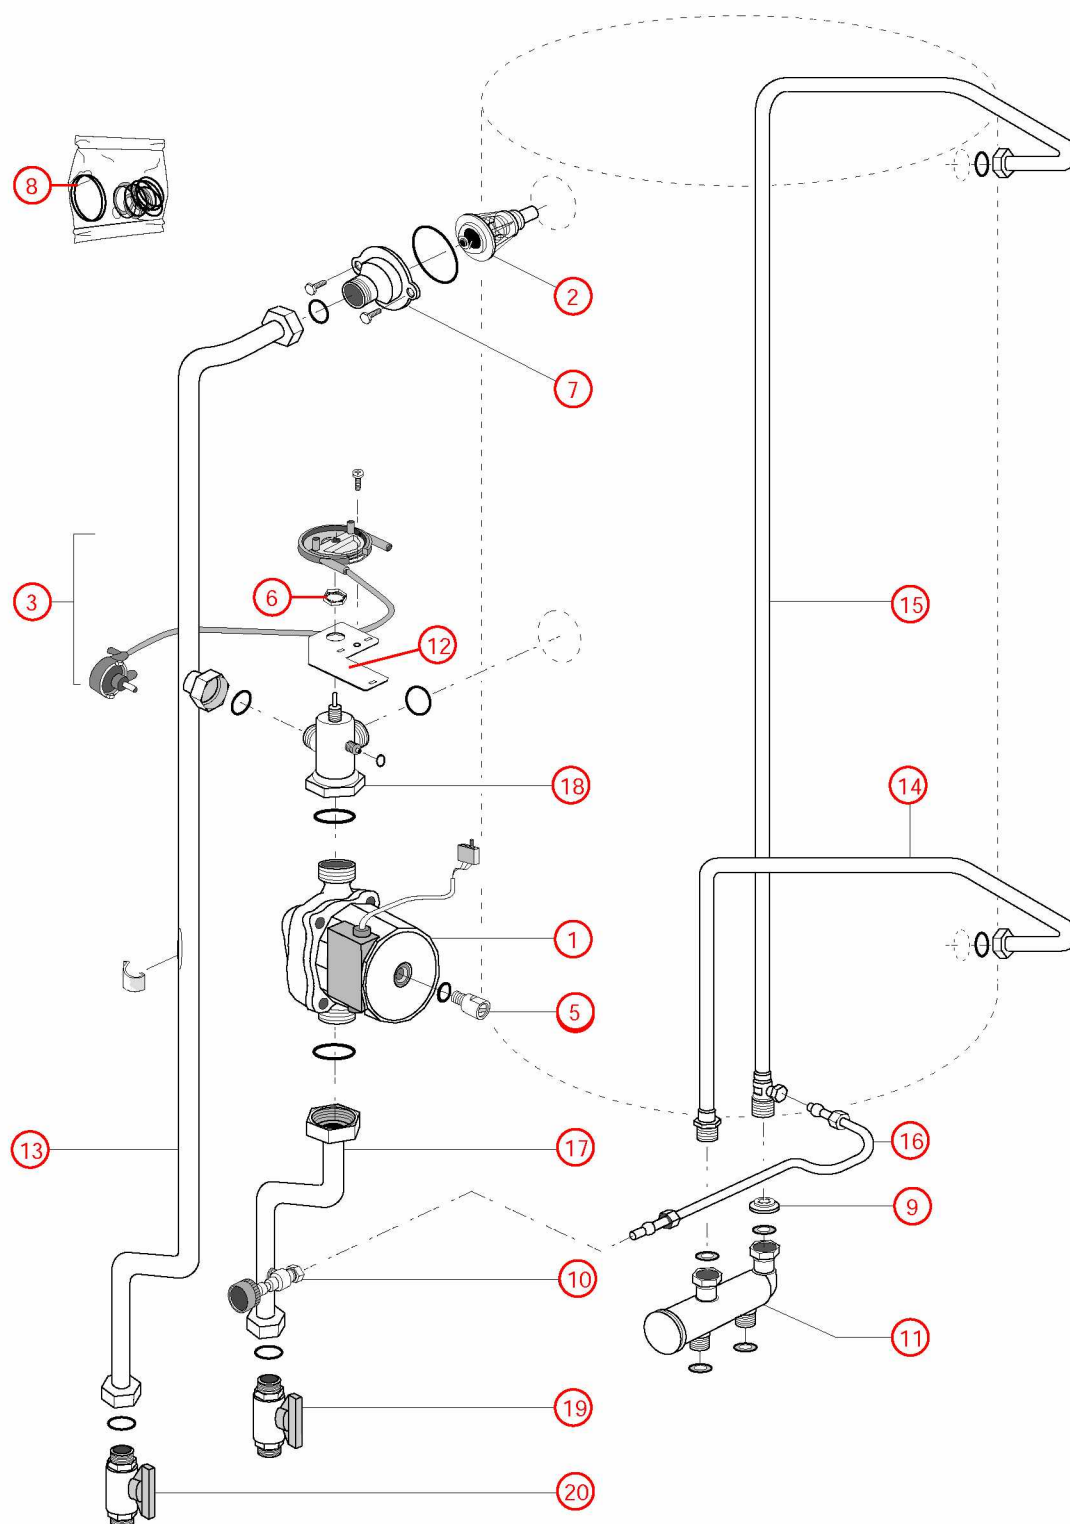

[GAZLINER 23 kW IF@9402000->0005000]

05-Câblage / Commandes 9402000->9603000

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA40364	Boîtier de contrôle tous modèle (sauf HV) ->1999	1
F3AA40294	Bouton chaudière 94->2000	2
F3AA40294	Bouton chaudière 94->2000	3
250084	Câblage Alim./Géné. GL 94.02->94.26 (Epuisé)	4
250084	Câblage Alim./Géné. GL 94.02->94.26 (Epuisé)	5
250123	Câblage Alim./Géné. GL/HM 94.27->00.04	6
250123	Câblage Alim./Géné. GL/HM 94.27->00.04	7
250123	Câblage Alim./Géné. GL/HM 94.27->00.04	8
250085	Câblage EV/B.Allum. GL 94.02->94.26 (Epuisé)	9
250107	Câblage EV/B.Allum. GL 94.27->00.04	10
250086	Câblage Inter./ B.élec. GL/TGP 93.26->00.05 HC80/200 94->97	11
F3AA40377	Circuit imprimé 94.02->2000	12
F3AA40760	Commande vanne 3 voies GL/HV 94.02->00.05 HMCL/HVCL	13
F3AA40275	DAT 90.21->2000	14
F3AA40156	Interrupteur unipolaire double à voyant ->2000	15
F3AA41212	Lot fusible 3.15A 250V (5)	16
430276	Plaque de régul.GL 94.02->96.01 (Epuisé)	17
F3AA40302	Poussoir réarm.3 broches 94.16->1999	18
250069	Prise coudée câble 1m	19
F3AA40157	Sécurité de surchauffe 220v 94°C 94.02->	20
F3AA40085	Thermomanomètre + joint ->2000	21
F3AA40139	Thermostat électrique 85°C	22
F3AA40278	Voyant vert ->2000	23

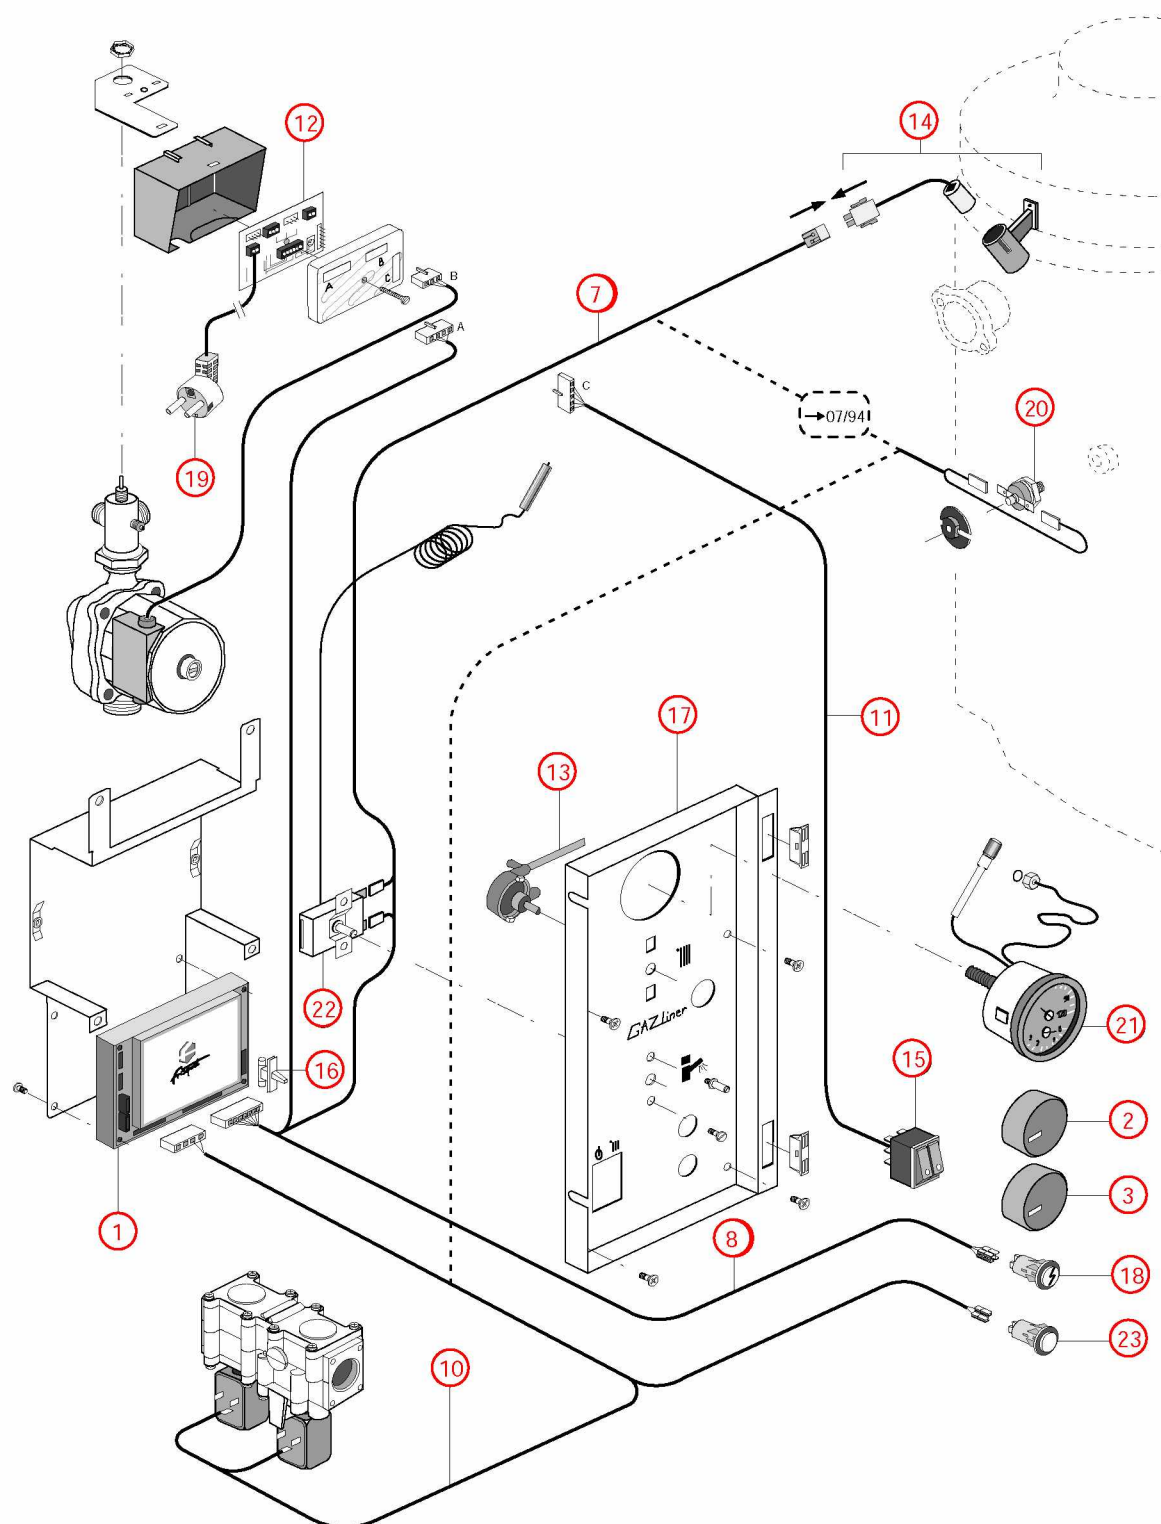

[GAZLINER 23 kW IF@9402000->0005000]

05-Câblage / Commandes 9603000->0005000

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA40364	Boîtier de contrôle tous modèle (sauf HV) ->1999	1
F3AA40294	Bouton chaudière 94->2000	2
F3AA40294	Bouton chaudière 94->2000	3
250084	Câblage Alim./Géné. GL 94.02->94.26 (Epuisé)	4
250084	Câblage Alim./Géné. GL 94.02->94.26 (Epuisé)	5
250123	Câblage Alim./Géné. GL/HM 94.27->00.04	6
250123	Câblage Alim./Géné. GL/HM 94.27->00.04	7
250085	Câblage EV/B.Allum. GL 94.02->94.26 (Epuisé)	8
250107	Câblage EV/B.Allum. GL 94.27->00.04	9
250086	Câblage Inter./ B.élec. GL/TGP 93.26->00.05 HC80/200 94->97	10
F3AA40377	Circuit imprimé 94.02->2000	11
F3AA40760	Commande vanne 3 voies GL/HV 94.02->00.05 HMCL/HVCL	12
F3AA40275	DAT 90.21->2000	13
F3AA40156	Interrupteur unipolaire double à voyant ->2000	14
F3AA41212	Lot fusible 3.15A 250V (5)	15
430369	Plaque de régul.GL/HV 96.03->00.05 HMCL/HVCL	16
F3AA40302	Poussoir réarm.3 broches 94.16->1999	17
250069	Prise coudée câble 1m	18
F3AA40157	Sécurité de surchauffe 220v 94°C 94.02->	19
F3AA40085	Thermomanomètre + joint ->2000	20
F3AA40139	Thermostat électrique 85°C	21
F3AA40278	Voyant vert ->2000	22

