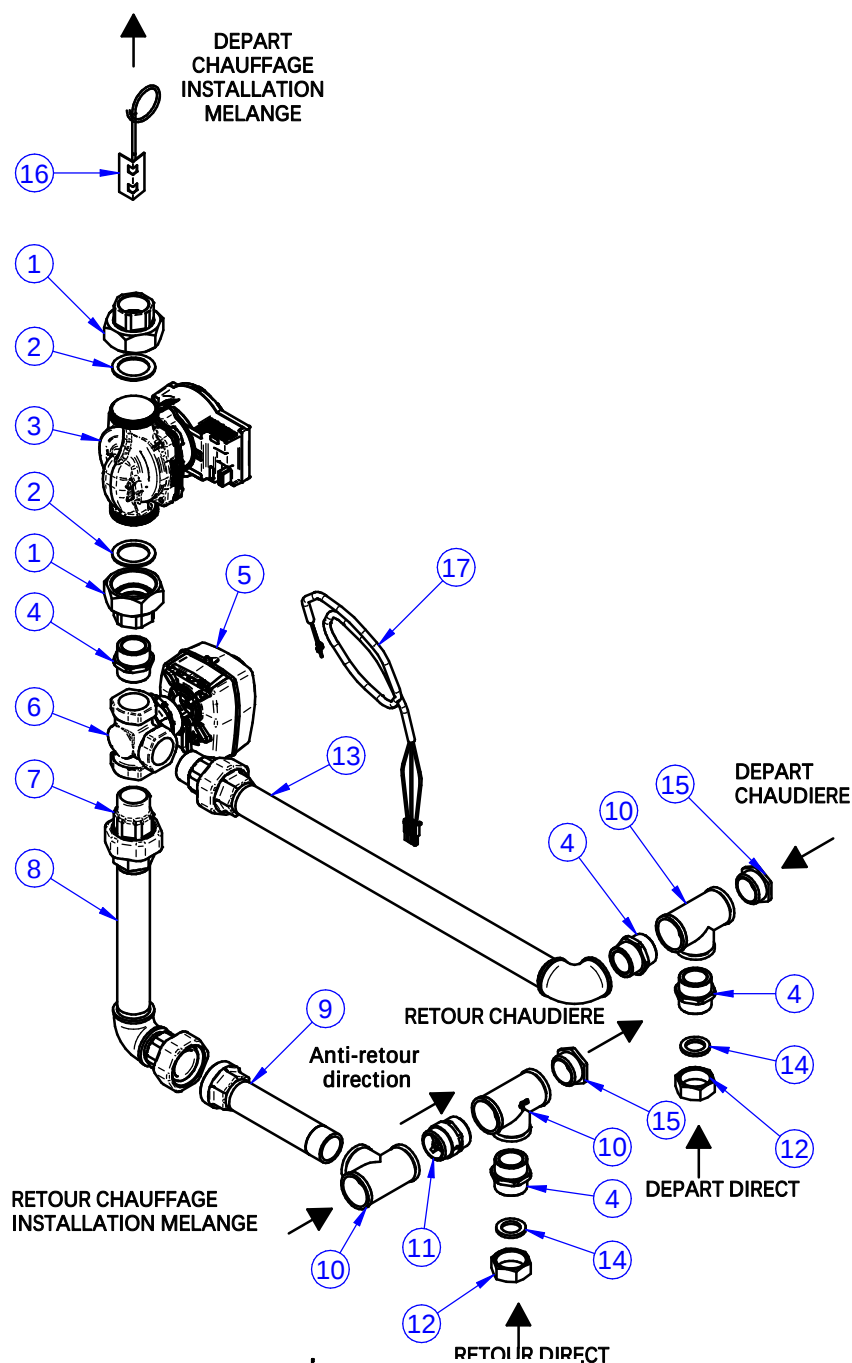



RETOUR CHAUFFAGE
INSTALLATION MELANGE

RETOUR CHAUDIERE

DEPART
CHAUDIERE

DEPART DIRECT

RETOUR DIRECT

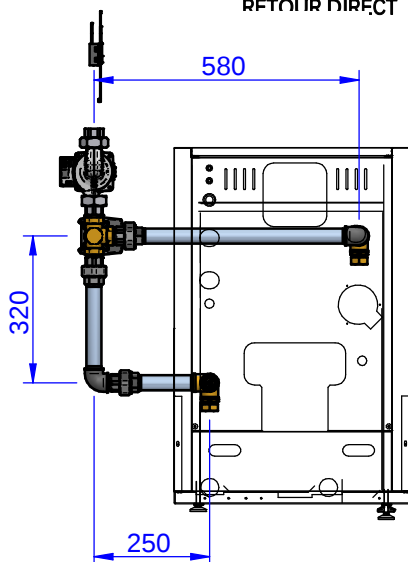

N°	Denomination	Qté.
1	RACCORD CIRCULATEUR	2
2	JOINT CIRCULATEUR	2
3	CIRCULATEUR PARA 25/7 SC WILO	1
4	MAMELON 1"	4
5	MOTEUR VANNE	1
6	VANNE 3 VOIES	1
7	UNION M-F 1"	1
8	TUYAU RETOUR CHAUFFAGE 1" X 215	1
9	TUYAU RETOUR CHAUFFAGE 1" X 150	1
10	TE LAITON 1"	3
11	CLAPET ANTI RETOUR 1" VAYCA	1
12	BOUCHON 1"	2
13	TUYAU DÉPART CHAUFFAGE 1" X 475	1
14	JOINT 1"	2
15	RACCORD 1" X 3/4"	2
16	SONDE DÉPART	1
17	CABLE CIRCULATEUR	1

Il est nécessaire de procéder au montage en fonction de dimensions indiquées dans la figure. Il est conseillé d'utiliser du mastic hydraulique liquide dans les joints sans joint