


Contre-plaque de façade CP.

L'équipement ou le rééquipement d'anciennes et nouvelles chaudières nécessite quelquefois l'utilisation d'une pièce d'adaptation que l'on appelle couramment contreplaque de façade.

Les contre-plaques CUENOD de type CP. sont constituées d'une partie en tôle d'acier percée d'un orifice central pour le passage de la tête du brûleur, des taraudages de fixation de la plaque du brûleur et de quatre trous de fixation.

Un joint en fibre céramique (l'utilisation de l'amiante est formellement proscrit par la réglementation sanitaire) garantit l'isolation nécessaire de la partie tôle (la température en façade ne doit jamais dépasser 90°C). Ce joint n'est pas collé sur la tôle afin que, le cas échéant, l'utilisateur puisse la souder directement sur la façade de la chaudière.

Contre-plaques	Brûleurs	Contre-plaques	Brûleurs
CP.1	NC4 – NC6 – NC9	CP.4	C.43 à C.100
CP.2	C.10 à C.30	CP.5	C.120 à C.210 (C.135-C.200)
CP.3	C.28 – C.34	CP.6	C.280 à C.430 - CC.500

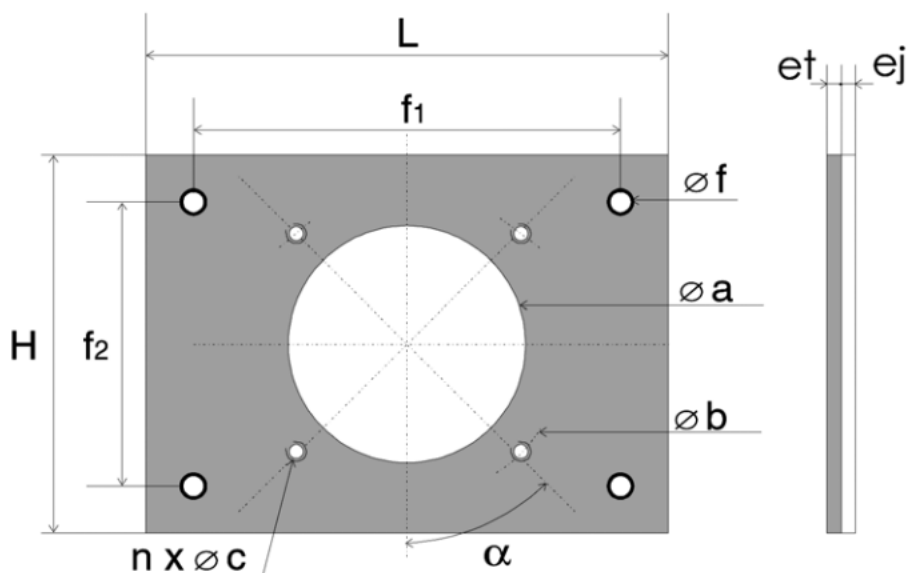

Contre-plaque	Dimensions mm											Poids kg
	L	H	Øa	f1	f2	Øf	Øb	α en degrés	n x Øc	ej	et	
CP.1	225	200	110	185	160	10	150	45	4xM8	5	5	1,5
CP.2	260	220	126	220	180	10	184	45	4xM8	5	5	1,8
CP.3	260	260	160	220	220	12	220	45	4xM10	5	6	2,3
CP.4	320	320	195	260	260	12	260	45	4xM10	5	8	4,8
CP.5	460	460	250	380	380	14	400	45	4xM12	5	8	9,0
CP.6	600	600	360	540	540	14	430	60	6xM12	5	10	20,8