


[HYDROCONFORT CONDENSATION 20 kW 80/120L@0537000->1149000]

03-Circuit Hydraulique 0537000->1149000

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA40511	Capteur de pression 2000->	1
F3AA40437	Cartouche thermos. RTA 98->	2
F3AA41432	Circulateur HR 26x34 équerre 05.37 ->	3
225045	Coude départ/purge CD20 05.37->12.24	4
F3AA40521	Disconnecteur + 2 vannes arrêt 00.09->	5
220358	Flexible lg 420 F1/4 F1/4 cou HC 00.09->(remplissage)	6
F3AA40524	Moteur V4V 2000->	7
F3AA40540	Pochette de clips + vis 00.05->	8
F3AA40851	Pochette joint CD/EVO20/25/32 05.37->	9
F3AA40121	Purgeur automatique	10
F3AA40525	Purgeur manuel 2000->	11
225044	Raccord retour cir.CD20 05.37->	12
225043	Raccord retour V4V CD 05.37->	13
F3AA41046	Raccord vidange sanitaire HC/HCV EVO 08.07->	14
F3AA40550	Réducteur débit HC/HCV/UPEC 00.09->	15
F3AA40790	Robinet de vidange 88.02->	16
F3AA40790	Robinet de vidange 88.02->	17
F3AA41410	Rondelle tube retour CD20	18
F3AA40532	RTA 2000->	19
F3AA40533	Soupape rac.3b 2000->	20
415364	Tube départ ballon HCCD 05.37->	21
415365	Tube départ chauffage HCCD 05.37->	22
415368	Tube départ corps de chauffe CD 05.37->	23
415518	Tube départ corps de chauffe HCCD20 120L 10.39->	24
415267	Tube EC HC 00.09->08.04	25
415268	Tube EF HC 00.09->08.04	26
415444	Tube EF HC25 EVO 08.07->	27
415358	Tube irrigation CD20 05.37->	28
415359	Tube recyclage CD20 05.37->	29
415517	Tube recyclage HCCD20 120L 10.39->	30
415366	Tube retour ballon HCCD 05.37->	31
415367	Tube retour chauffage HCCD 05.37->	32
415519	Tube retour circulateur/CDC HCCD20 120L 10.39->	33
415363	Tube retour circulateur/corps chauffe HCCD 05.37->	34
F3AA40955	Tube soupape CD/EVO 25/32/45 07.14->	35
F3AA40736	Vanne 4 voies 03.16->	36
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	37
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	38

[HYDROCONFORT CONDENSATION 20 kW 80/120L@0537000->1149000]
03-Circuit Hydraulique 0537000->1149000

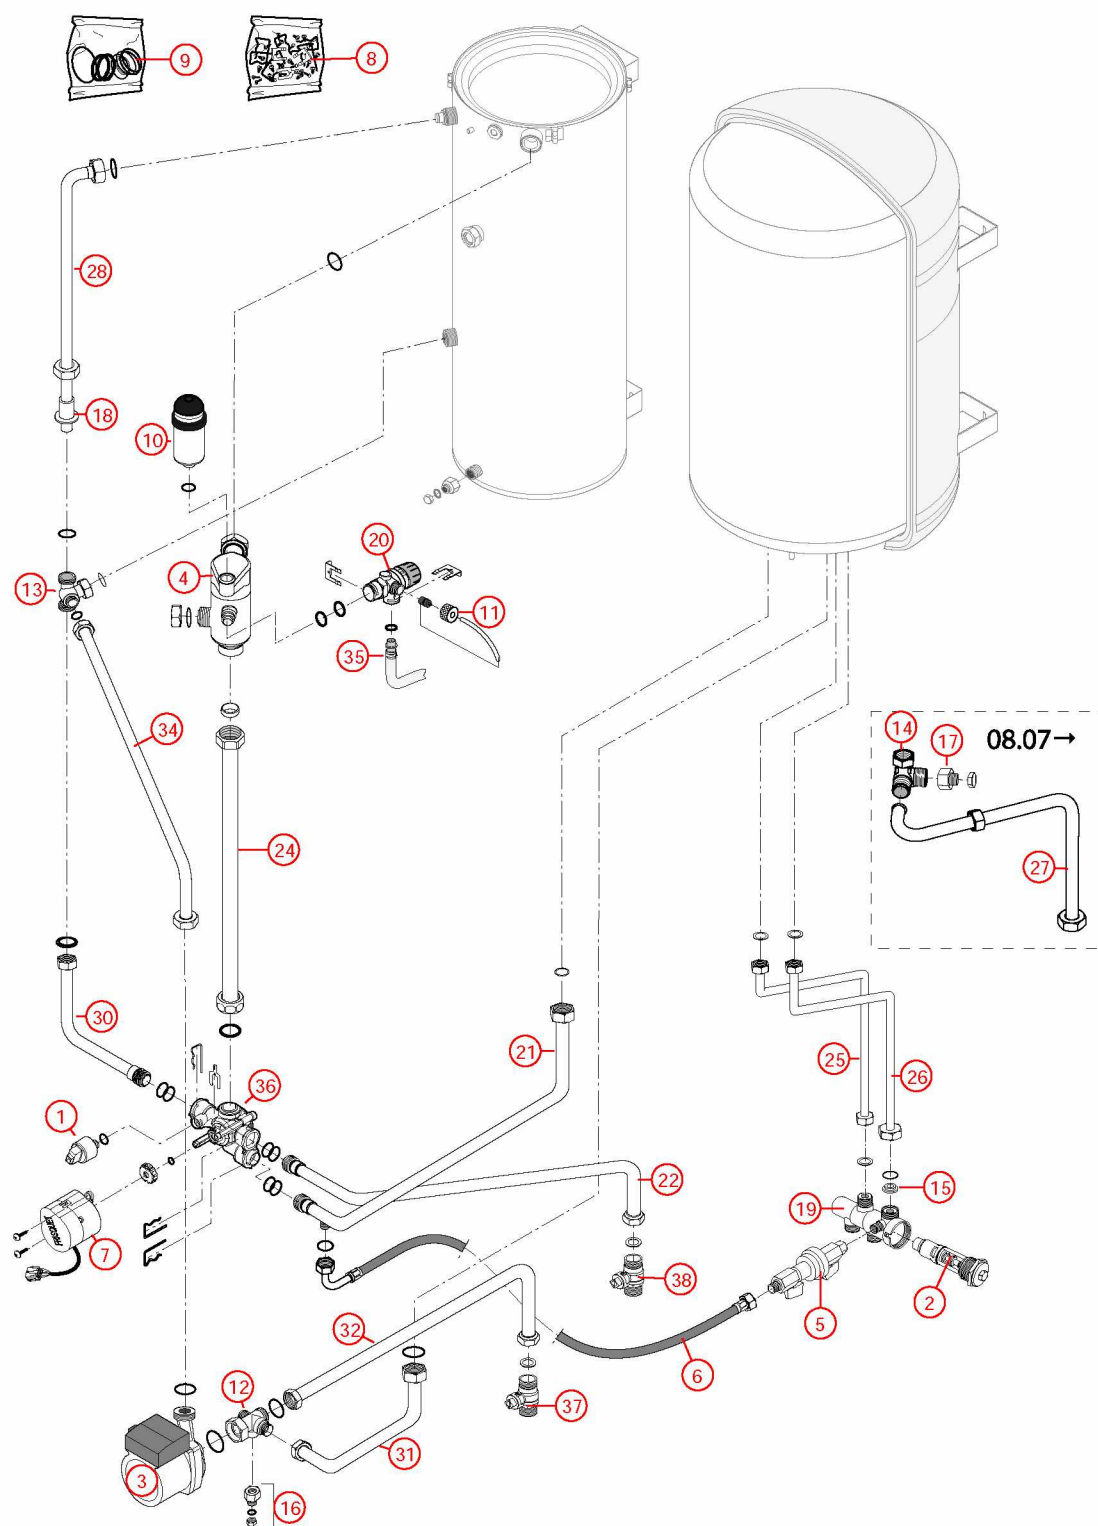

[HYDROCONFORT CONDENSATION 20 kW 80/120L@0537000->1149000]

031-2ème circuit hydraulique

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA40288	Circulateur 33x42 standard ->15.30	1
F3AA40836	Clapet antiretour 3/4MF	2
F3AA40836	Clapet antiretour 3/4MF	3
F3AA40836	Clapet antiretour 3/4MF	4
225045	Coude départ/purge CD20 05.37->12.24	5
225045	Coude départ/purge CD20 05.37->12.24	6
225045	Coude départ/purge CD20 05.37->12.24	7
415377	Tube départ AMT CD20 2ème circuit+circul 0541->	8
415378	Tube départ AVL CD20 2ème circuit+circul 0541->	9
415508	Tube départ CD20-120 2ème circuit 10.39->	10
415369	Tube départ HMCD20 2ème circuit 0541000->	11
415509	Tube retour CD20-120 2ème circuit 10.39->	12
415370	Tube retour HMCD20 2ème circuit+circul 0541->	13
415370	Tube retour HMCD20 2ème circuit+circul 0541->	14
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	15
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	16
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	17
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	18
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	19
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	20

[HYDROCONFORT CONDENSATION 20 kW 80/120L@0537000->1149000]
031-2ème circuit hydraulique

