# PLENUMS REPRISE & SOUFFLAGE

euroclima diffusion




- **STOCK IMPORTANT SUR DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES**
- **ADAPTABLES SUR CHANTIER :** PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENTS
- **SOLIDES :** FABRICATION EN GALVA 6 ou 8/10ème ET ISOLES 5mm M1
- **STOCK :** EMBALLAGE INDIVIDUEL AVEC ÉTIQUETAGE SUR CHAQUE RÉFÉRENCE

| MARQUE | CODE | MODÈLES COMPATIBLES | Nb. & Ø PIQUAGES (Façade) | Nb. & Ø PIQUAGES (Côtés) |
|---|---|---|---|---|
| DAIKIN | PZDKFDX25354S | *FDXM 25~35 F9<br>FXDQ 15~32 A3* | *3x Ø200/160* | - |
| | PZDKFDX50605S | *FDXM 50~60 F9<br>FXDQ 63 A* | *4x Ø200/160* | - |
| | PZDKFBA35505S | *FBA 35~50 A9<br>FXSQ(A) 40~50 A* | *3x Ø200/160* | *1x Ø160 (x2)* |
| | PZDKFBA60716S | *FBA 60~71 A9<br>FXSQ(A) 63~80 A* | *4x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PZDKFBA10147S | *FBA 100~140 A9<br>FXSQ(A) 100~125 A* | *5x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| FUJITSU ATLANTIC<br><br>FUJITSU GENERAL | PZFGKLLR9142S (Reprise) | *ARXG 9~14 KLLA.UI<br>ARYG 7~14 LLT(B).UI<br>ARXD 04~14 GLEH* | *2x Ø200/160* | - |
| | PZFGKLLLS9145S (Soufflage) | *ARXG 9~14 KLLA.UI<br>ARYG 7~14 LLT(B).UI<br>ARXD 04~14 GLEH* | *3x Ø200/160* | *1x Ø160 (x2)* |
| | PZGKLLR00183S (Reprise) | *ARXG 18 KLLA.UI<br>ARYG 18 LLTB.UI<br>ARXD 18 GLEH* | *3x Ø200/160* | - |
| | PZGKLLS00186S (Soufflage) | *ARXG 18 KLLA.UI<br>ARYG 18 LLTB.UI<br>ARXD 18 GLEH* | *4x Ø200/160* | *1x Ø160 (x2)* |
| | PZFGKMR22454S (Reprise) | *ARXG 22~45 KMLA.UI<br>ARXA 24~45 GLEHH* | *4x Ø250/200* | - |
| | PZFGKMS22457S (Soufflage) | *ARXG 22~45 KMLA.UI<br>ARXA 24~45 GLEHH* | *5x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PZFGKHT12145S | *ARXG 12~14 KHTAP.UI* | *3x Ø200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PZFGKHT18306S | *ARXG 18~30 KHTAP.UI* | *4x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PZFGKHT36547S | *ARXG 36~54 KHTAP.UI* | *5x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| GREE | PGRERUM00122S (Reprise) | *UM CDT 12<br>3NGR1125* | *2x Ø200/160* | - |
| | PGRESUM00125S (Soufflage) | *UM CDT 12<br>3NGR1125* | *3x Ø200/160* | *1x Ø160 (x2)* |
| | PGRERUM00184S (Reprise) | *UM CDT 18<br>3NGR1130* | *4x Ø200/160* | - |
| | PGRESUM00186S (Soufflage) | *UM CDT 18<br>3NGR1130* | *4x Ø200/160* | *1x Ø160 (x2)* |
| | PGRERUM24304S (Reprise) | *UM CDT 24~30<br>3NGR1180 – 3NGR1185* | *4x Ø200/160* | - |
| | PGRESUM24306S (Soufflage) | *UM CDT 24~30<br>3NGR1180 – 3NGR1185* | *4x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PGRERUM00364S (Reprise) | *UM CDT 36<br>3NGR1145 – 3NGR1160* | *4x Ø250/200* | - |
| | PGRESUM00367S (Soufflage) | *UM CDT 36<br>3NGR1145 – 3NGR1160* | *4x Ø250/200/160<br>+ 1x Ø200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PGRERUM42605S (Reprise) | *UM CDT 42~60<br>3NGR1150 – 3NGR1155<br>3NGR1165 – 3NGR1170 – 3NGR1175* | *5x Ø250/200* | - |
| | PGRESUM42607S (Soufflage) | *UM CDT 42~60<br>3NGR1150 – 3NGR1155<br>3NGR1165 – 3NGR1170 – 3NGR1175* | *5x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| MITSUBISHI ELECTRIC | PZMESEZ00252S | *SEZ-M 25 DA<br>PEFY-P 15~32 VMS1-E* | *2x Ø200/160* | |
| | PZMESEZ35503S | *SEZ-M 35~50 DA<br>PEFY-P 40~50 VMS1-E* | *3x Ø200/160* | |
| | PZMEPEA35505S | *PEAD-M 35~50 JA<br>PEFY-P 40~50 VMA-E* | *3x Ø200/160* | *1x Ø160 (x2)* |
| | PZMEPEA60716S | *PEAD-M 60~71 JA<br>PEFY-P 63~80 VMA-E* | *4x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PZMEPEA10127S | *PEAD-M 100~125 JA<br>PEFY-P 100~125 VMA-E* | *5x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PZMEPEA00147S | *PEAD-M 140 JA<br>PEFY-P 140 VMA-E* | *5x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |


| MARQUE | CODE | MODÈLES COMPATIBLES | Nb. & Ø PIQUAGES (Façade) | Nb. & Ø PIQUAGES (Côtés) |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | PZMHSRR25352S | *SRR 25~35 ZS-W*<br>*FDUT 15~36 KXE6F* | *2x Ø200/160* | |
| | PZMHSRR50602S | *SRR 50~60 ZS-W*<br>*FDUT 45~56 KXE6F* | *3x Ø200/160* | |
| | PZMHFDU40505S | *FDUM 40~50 VH*<br>*FDUM 22~56 KXE6F*<br>*FDU 45~56 KXE6F* | *3x Ø200/160* | *1x Ø160 (x2)* |
| | PZMHFDU60716S | *FDUM 60~71 VH*<br>*FDU 71 VH*<br>*FDUM 71 KXE6F*<br>*FDU 71~90 KXE6F*<br>*FDU 650 FKXZE1* | *4x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PZMHFDU10147S | *FDUM 100~140 VH*<br>*FDU 100~140VH*<br>*FDUM 112~160 KXE6F*<br>*FDU 112~160 KXE6F*<br>*FDU 1100 FKXZE1* | *5x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| PANASONIC | PZPARPF36503S (Reprise) | *S-3650PF3E*<br>*S - 15~56 MF3E5* | *3x Ø200/160* | - |
| | PZPASPF36505S (Soufflage) | *S-3650PF3E*<br>*S - 15~56 MF3E5* | *3x Ø200/160* | *1x Ø160 (x2)* |
| | PZPARPF60713S (Reprise) | *S-6071PF3E*<br>*S - 60~90 MF3E5* | *3x Ø250/200* | - |
| | PZPASPF60716S (Soufflage) | *S-6071PF3E*<br>*S - 60~90 MF3E5* | *4x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PZPARPF10145S (Reprise) | *S-1014PF3E*<br>*S - 106~160 MF3E5* | *5x Ø250/200* | - |
| | PZPASPF10147S (Soufflage) | *S-1014PF3E*<br>*S - 106~160 MF3E5* | *5x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| TOSHIBA | PZTOBTP05615S | *HM 561 BTP-E*<br>*AP 0051~0181 BHP-E* | *3x Ø200/160* | *1x Ø160 (x2)* |
| | PZTOBTP08016S | *HM 801 BTP-E*<br>*AP 0241~0301 BHP-E* | *4x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| | PZTOBTP90167S | *HM 901~1601 BTP-E*<br>*AP 0361~0561 BHP-E* | *5x Ø250/200/160* | *1x Ø200/160 (x2)* |
| Autres marques | 10PRPS015040 | *De 1.5 à 4 kw* | *2/3 x Ø200/160*<br>*À préciser* | |
| | 10PRPS050070 | *De 5 à 7 kw* | *3/5 x Ø200/160*<br>*À préciser* | |
| | 10PRPS100140 | *De 10 à 14 kw* | *5/8 x Ø200/160*<br>*À préciser* | |
| Ø160 | 0617132000020 | PIQUAGE PLAT Ø160 | | |
| Ø200 | 0617132000030 | PIQUAGE PLAT Ø200 | | |
| Ø250 | 0617132000040 | PIQUAGE PLAT Ø250 | | |

## *MISE EN ŒUVRE*


*Ouvrir les orifices prédécoupés à l'aide d'un outil adapté :*

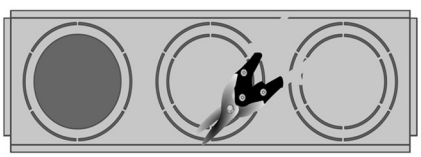


Fixer les piquages plats (viroles) sur le plénum au moyen des vis auto-perceuses :

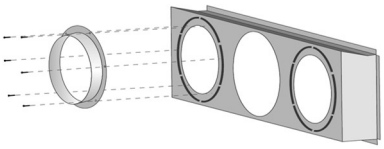


*Dégager l'isolant à l'intérieur des orifices ouverts :*

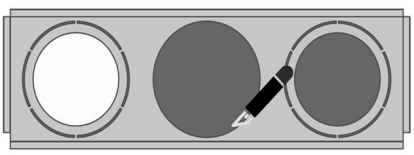

*Vérifier l'étanchéité du raccordement et, au besoin, rajouter du ruban adhésif aluminium ou tout autre matériau permettant de garantir une parfaite étanchéité à l'air du raccordement :*



*Fixer le plénum sur l'unité intérieure :*




SPÉCIALISTE EN FABRICATION SUR MESURE !

CONSULTEZ-NOUS !