
Source : Documentation technique KRYOCLIM, GIRPI, p. 43 — https://girpi.com/ftp/documentation/FDTECF_10-02-25.pdf

VANNES À BILLE ø 20 à 63

Application : pour climatisation centralisée froide > 5°C

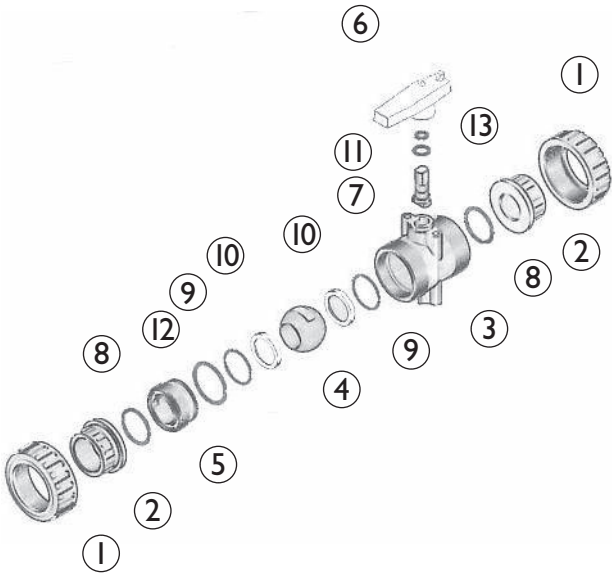


LEGENDE

①	Ecrou
②	Embout collé
③	Corps
④	Bille
⑤	Porte siège
⑥	Poignée
⑦	Axe
⑧	Joint torique d'embout
⑨	Joint torique sous siège
⑩	Siège de bille
⑪	Joint torique de l'axe
⑫	Joint torique du porte siège
⑬	Joint torique de l'axe

SYSTEME DE SUPPORTAGE



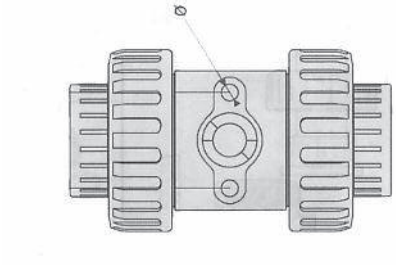

• Toutes nos vannes disposent d'un système de supportage intégré dans le corps de vanne.

• Le dessous de la vanne présente 2 trous équipés d'inserts taraudés en laiton (utiliser des vis suivant le tableau ci-dessous).

Référence	d	DN	L	Z	C	E	H	B	poids	Ø
VFCEP20	20	15	16	70	102	47	45	66	160	5,5
VFCEP25	25	20	19	82	120	57	55	78	260	5,5
VFCEP32	32	25	22	87	131	68	67	86	380	6,5
VFCEP40	40	32	26	98	150	86	83	100	655	8
VFCEP50	50	40	31	101	163	98	91	110	925	8
VFCEP63	63	50	38	121	197	122	111	130	1695	8

