



FUMISTERIE

RACCORDEMENT AIR / FUMÉES DES CHAUDIÈRES ÉTANCHES ET PRESSURISÉES

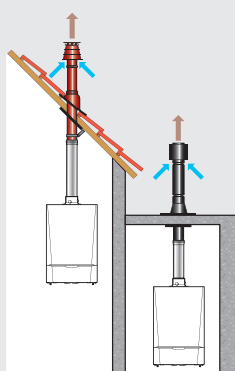

Configuration
ventouse verticale

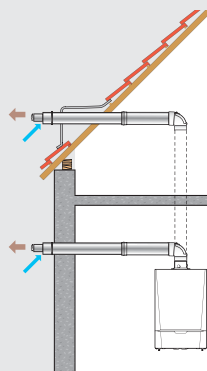

Configuration
ventouse horizontale



Accessoires de fumisterie



La fumisterie que nous commercialisons dispose d'un marquage CE

Cette brochure « FUMISTERIE » rassemble l'ensemble des informations techniques et réglementaires relatives aux conduits d'amenée d'air et d'évacuation des fumées des chaudières DE DIETRICH fonctionnant en flux forcé :

- de type B : raccordement sur cheminée,
- de type C : raccordement en ventouse.

Sa conception facilite, en fonction de la **configuration sélectionnée en page 2**, la détermination des différents accessoires nécessaires pour le raccordement air/fumées des chaudières De Dietrich concernées.


Le **tableau en page 3 indique par type de chaudière et par type de configuration à quelle page se reporter** ; sur chacune de ces pages, les accessoires nécessaires au minimum et obligatoires pour la configuration souhaitée sont répertoriés par n° de colis et référence et font l'objet de schémas cotés. Les autres accessoires sont répertoriés avec leurs n° de colis, références, et schémas cotés en pages 78 à 84.

Un tableau en fin de cahier récapitule l'ensemble des accessoires de fumisterie disponibles classés par n° de colis avec leurs cas d'application.


6 CONFIGURATION B23P - RACCORDEMENT À UNE CHEMINÉE PAR CONDUITS PPS SIMPLES EN CHAUFFERIE, PPS SIMPLES "RIGIDES" OU "FLEX" EN CHEMINÉE (AIR COMBURANT PRIS EN CHAUFFERIE)

⚠ Ce type de configuration est couvert par le DTA 14/08-1289 + 14/08-1289* 01 Add

⇨ Avec sortie fumées sur le dessus

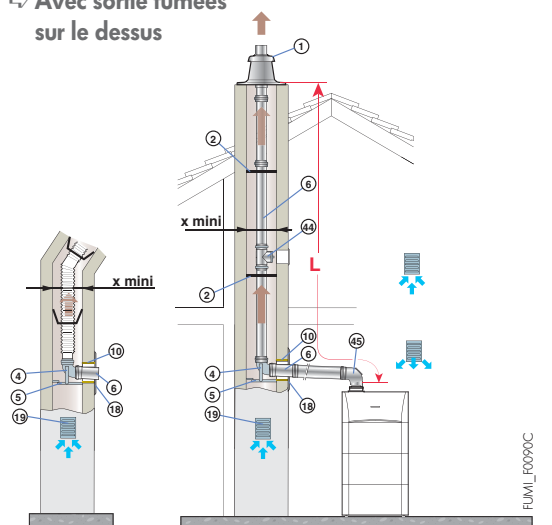

⇨ Avec sortie fumées à l'arrière

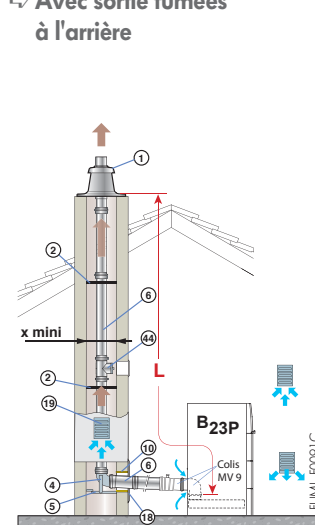

Chaudière type	Ø de racc. (mm)	Lmax (m)	
		80 rigide	80 flex
MODULENS O® AFC... E		18	15
x mini	⊥ (mm)	140	140
	Ø (mm)	160	160

Ø de raccord. (mm)	Longueur équivalente (m)	
	80 rigide	80 flex
Coude 87°	1,9	-
Coude 45°	1,2	-
Tube de visite	0,3	0,3
Té de visite	4,2	-
Coude de visite	1,9	-

Attention : pour éviter la transmission de bruit, ne pas maçonner le conduit dans la cheminée.

⇨ Accessoires de fumisterie en PPs nécessaires au minimum et obligatoires pour le raccordement à la cheminée par conduits rigides en chaufferie et rigides ou flex en cheminée :

Désignation	Schémas cotés/Repères	Chaudières type	MODULENS O® AFC... E			
		Ø de racc. (mm)	80 rigide avec sortie de fumée		80 flex avec sortie de fumée	
		Colis/Réf.	sur le dessus	à l'arrière	sur le dessus	à l'arrière
Kit de raccordement cheminée Ø 80 mm PPs rigide		DY 717 84887717	X	X		
Kit de raccordement cheminée Ø 80 mm PPs flex		DY 895 100015325			X	X
Fourreau Ø 124 mm	DY 753	DY 753 84887753	X	X	X	X
Plaque de finition Ø 80 mm	DY 757	DY 757 84887757	X	X	X	X
Coude de visite simple Ø 80 mm		DY 877 100008301	X		X	
Kit sortie arrière		MV 9 100017720		X		X
Conduit flex Ø 80 mm lg 12,5 m (I)		DY 897 100015327			X	X

(I) d'autres longueurs de conduits flex sont disponibles - voir page suivante

⇨ Autres accessoires de fumisterie, voir pages 78 (Alu/PPs), 80 (PPs rigide), 81 (PPs flex) et 84 (accessoires communs)