



Composition

- Corps de chaudière avec échangeur de sécurité intégré.

- Equipements intégrés et précâblés :

- Unité de contrôle à écran digital
- Sonde T° chambre de combustion.
- Sonde T° des fumées.
- Sonde T° de chaudière.
- Ventilateur d'extraction à vitesse variable.
- STB thermostat de sécurité

- Equipements livrés de série :


- 2 X sondes Ballon Tampon.
- 1 X sonde ECS.

- Outils de feu : raclette, goupillon.



Garantie

- Garantie corps de chauffe : 5 ans.
- Garantie de suivi des pièces de rechange à l'identique ou équivalent : 15 ans.
- Composants non couverts par la garantie : joints, fonderies, visseries, poignées, pierres et béton réfractaire.

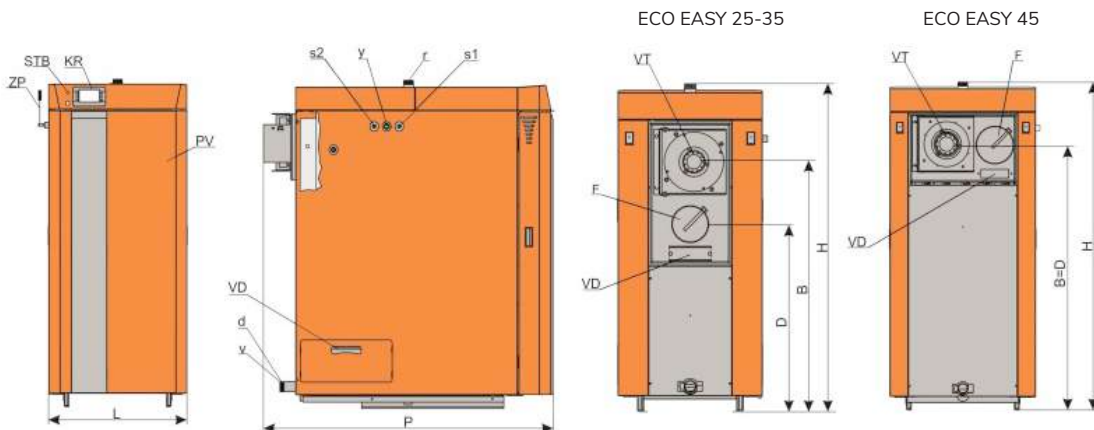

COTES TECHNIQUES

Cote	Désignation
KR	Unité de régulation
STB	Thermostat de sécurité
ZP	Levier de nettoyage manuel (réversible)
VT	Ventilateur d'extraction
VD	Accès nettoyage
S1	"Entrée échangeur de sécurité Raccordement soupape thermique"
S2	Sortie échangeur de sécurité
Y	Piquage sonde soupape de sécurité thermique

Modèle	U. Mesure	ECO EASY 25	ECO EASY 35	ECO EASY 45
Référence		522 850	522 851	522 852
L	mm	585	700	700
P	mm	1 400	1 370	1 385
H	mm	1 330	1 370	1 565
B	mm	1 015	1 045	1 270
D	mm	775	800	1 270
Ø F buse	mm	150	160	180
Ø d + r chauffage		1 1/2 M	1 1/2 M	1 1/2 M
Ø s1 Echangeur de sécurité		3/8" M	3/8" M	3/8" M
Ø s2 Echangeur de sécurité		3/8" M	3/8" M	3/8" M
Ø y Piquage Sonde		1/2" F	1/2" F	1/2" F
Ø v Vidange		1/2" F	1/2" F	1/2" F

DONNÉES TECHNIQUES CONFORMÉMENT À LA NORME NF EN 303.5

Modèle	U. Mesure	ECO EASY 25	ECO EASY 35	ECO EASY 45
Porte Bois H/L	cm	28 x 33	28 x 44	28 x 44
Volume Foyer Bois	L	103	148	176
Dimensions magasin	L X l X H	250 x 600 x 600	400 x 600 x 600	400 x 600 x 735
Profondeur foyer	cm	60	60	60
Puissance utile Bois	Kw	25	35	45
Rendement utile	%	93	93	93
Classification Rendement	EN 303.5	Cl.5	Cl.5	Cl.5
Classification Polluants	EN 303.5	Cl.5	Cl.5	Cl.5
Dépression à la buse	mmCE	0,8	0,8	0,8
T° moyenne fumées	°C	140	140	140
Contenance en eau	L	115	130	150
Poids à vide	Kg	517	604	675
Valeurs Eco Design valeurs saisonnières				
Emissions CO (10% O2)	mg/Nm3	158	138	117
Emissions COV (10% O2)	mg/Nm3	11	10	8
Emissions particules (10% O2)	mg/Nm3	22	22	22
Emissions NOX (10% O2)	mg/Nm3	131	144	157
Efficacité énergétique saisonnière	%	80	80	80
Indice Efficacité énergétique		117	117	117