


## 12 CONFIGURATION C<sub>43X</sub> - RACCORDEMENT D'UNE CHAUDIÈRE ÉTANCHE SUR UN CONDUIT COLLECTIF 3CE P



Pour ce type de raccordement il est obligatoire d'utiliser un conduit 3CE P disposant d'un DTA (Document Technique d'Application) du CSTB.

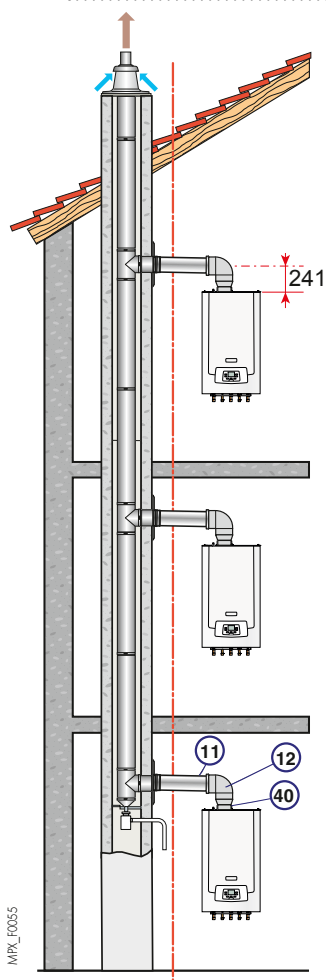

### REMARQUE:

Il est possible de mettre des chaudières de puissances différentes sur un même conduit, consultez le fabricant du conduit.



Pour le dimensionnement d'un tel système s'adresser au fournisseur du conduit 3CE P.

**ACCESSOIRES DE FUMISTERIE EN ALU/PPs nécessaires au minimum et obligatoires pour le raccordement sur un conduit collectif:**

| DÉSIGNATION                                                                              | SCHÉMAS COTÉS/REPÈRES | CHAUDIÈRE TYPE ►  | MPX    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
|                                                                                          |                       | Ø DE RACC. (mm) ► | 80/125 |
|                                                                                          |                       | ▼ COLIS/RÉF.      |        |
| Kit de raccordement chaudière sur conduit 3CE P avec adaptateur Ø 60/100 sur Ø 80/125 mm |                       | HX103<br>7671879  | X      |

### AUTRES ACCESSOIRES DE FUMISTERIE DISPONIBLES

Voir page 104 (Alu/PPs)