



CHAUFFAGE

POMPES À CHALEUR AIR/EAU
& HYBRIDES - ECS - SOLAIRE
PLANCHER CHAUFFANT
PRÉPARATEURS ECS - ÉMETTEURS

APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES, COLLECTIVES ET TERTIAIRES

TARIFS APPLICABLES AU 1^{er} AVRIL 2022
RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL & COLLECTIF - CONSTRUCTION - RÉNOVATION

Accessoires pour la pose de vos unités extérieures

Batterie électrique d'appoint unifiée – EKLBUEHCB6W1

Compatible avec les pompes à chaleur de la gamme Daikin Altherma 3 M.



Pourquoi prévoir une batterie électrique d'appoint unifiée sur votre installation ?

Lors d'une installation d'une pompe à chaleur Monobloc Daikin Altherma 3 M de type EDLA et EBLA (modèles sans appoint électrique de série) si cette dernière nécessite un appoint électrique, pensez à commander cette référence (EKLBUEHCB6W1)

- › Câblage monophasé : 3 kW ou 6 kW
- › Câblage triphasé : 6 kW ou 9 kW.



Contenu du colis : caisson, visserie.




- › Dimensions de la batterie : H 560 × L 250 × P 210 mm – Poids : 13 kg
- › Une distance d'au moins 50 mm doit être respectée entre les câbles de haute et de basse tension
- › Protections disponibles dans les données techniques de la Daikin Altherma 3 M.
- › Distance de 10 m à respecter entre la PAC et l'appoint



Raccordements

A – unité extérieure

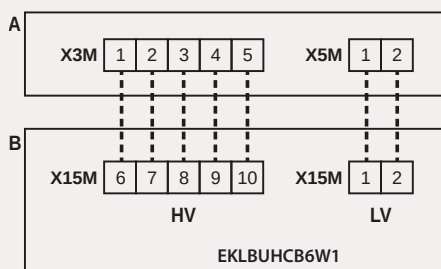


B – kit de chauffage d'appoint

HV Raccords haute tension
(fusible thermique + raccord
du chauffage d'appoint
d'appoint).

LV Raccords basse tension
(thermistance du chauffage
d'appoint d'appoint).

Monophasée

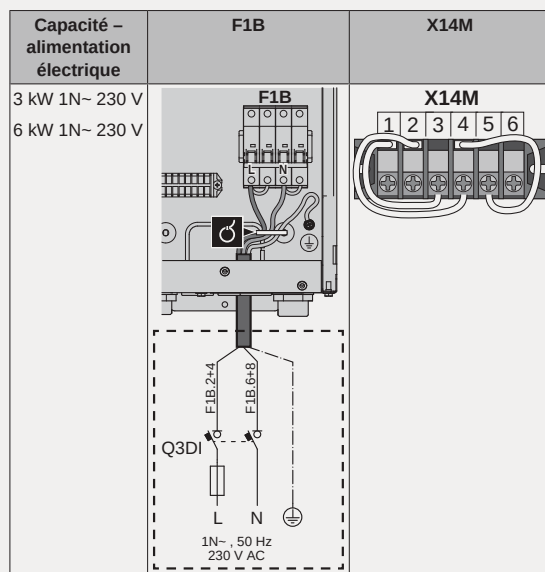

Triphasée

