



MAISON INDIVIDUELLE ET COLLECTIF

CONDUITS SIMPLE PAROI



CHAUDIERE GAZ
CONDENSATION



CHAUDIERE FIOUL
CONDENSATION

DUALIS FLEXCONDENS RÉNOVATION D'UN CONDUIT TRADITIONNEL POUR CHAUDIÈRES À CONDENSATION

Le conduit de fumée flexible DUALIS Flexcondens permet la rénovation de conduits individuels maçonnés existants droits ou déviés. Le tubage ainsi réalisé permet le raccordement d'une chaudière à condensation gaz ou fioul.


ÉLIGIBLE




LES ÉLÉMENTS QUI COMPOSENT LE SYSTÈME




1
KITS FLEXCONDENS



2
CONDUIT
FLEXIBLE




3
RACCORDEMENT
ET ACCESSOIRES

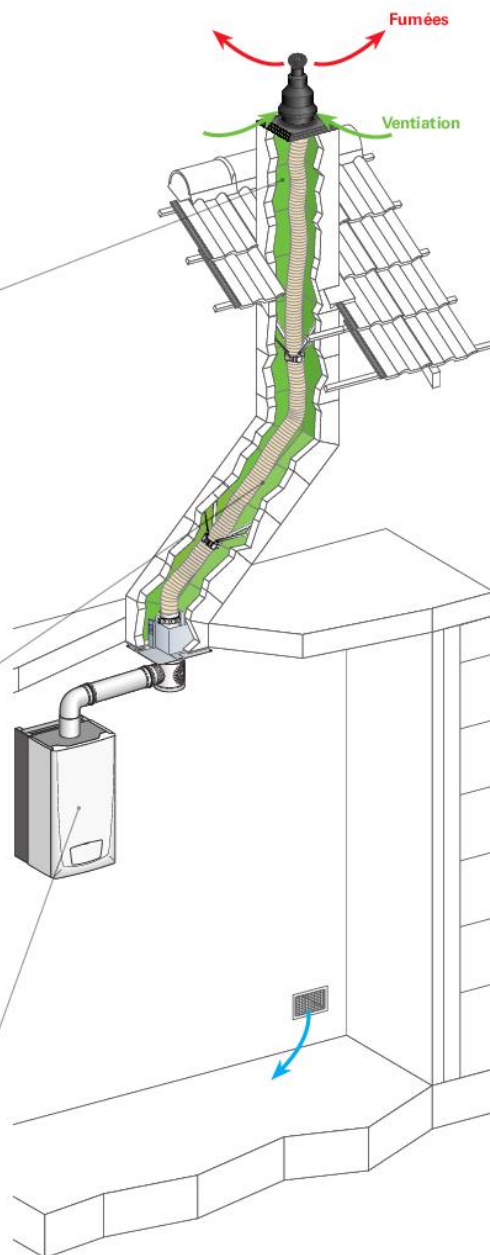

VOIR
LE SYSTÈME
EN VIDÉO



TECHNOLOGIE

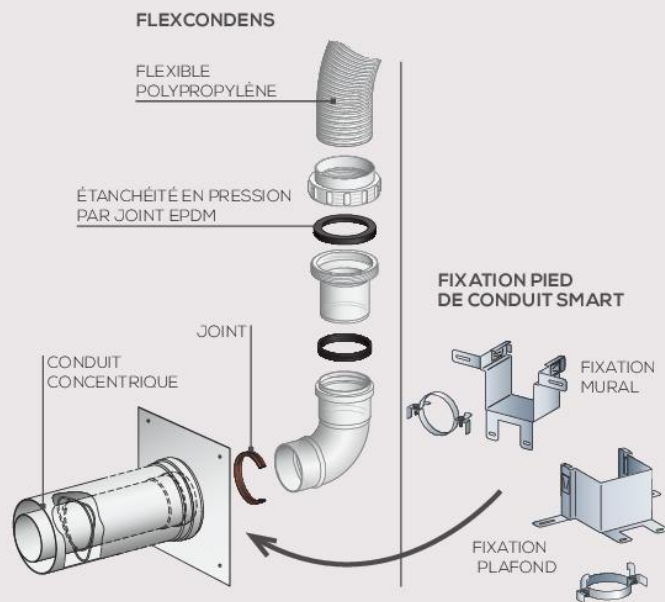

CONFIGURATION

- Conduit droit ou dévié
- Maison individuelle ou appartement

ÉCO-PERFORMANCE

- La résistance exceptionnelle du flexible permet des rénovations sur de grandes longueurs de tubage (> 15 m)

PERSONNALISATION

- Terminal disponible en couleur noire ou brique
- Fixation pied de conduit SMART

Désignation du produit: T120 H1 W2 O20 LI E U


Détails de la désignation [p.450](#)



La plaque signalétique **CAT-CHECK** est fournie avec les kits.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Le polypropylène résiste à des températures de fumée jusqu'à 120°C

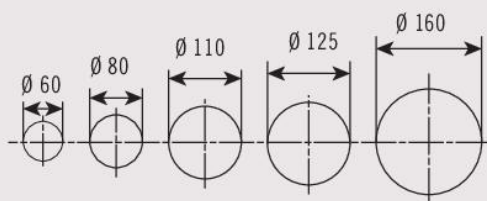

NORMALISATION ET GARANTIE



FLEXCONDENS
DTA 14.210-2147_V3 publié le 05/11/2020



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CERIC



LES + POUJOULAT

- Pour chaque configuration, un seul kit polyvalent permet le raccordement au mur ou au plafond
- Fixation à l'extérieur du conduit
- Facilité d'installation et gain de temps
- Éligible au CEE + coup de pouce "Rénovation conduits de fumée" (se référer à la fiche d'opération BAR-TH-163)

COMPATIBILITÉ APPAREIL

- Compatible avec tous les appareils domestiques gaz ou fioul à condensation.
- Vérifier les longueurs d'installations pour chaque marque grâce à ce QRcode.

poujoulat.fr





MAISON INDIVIDUELLE ET COLLECTIF

CONDUITS SIMPLE PAROI



CHAUDIERE GAZ
CONDENSATION




CHAUDIERE FIUOL
CONDENSATION

DUALIS FLEXCONDENS CONFIGURATIONS

Identifiez votre configuration et définissez
les éléments correspondant à votre système.

LA CHAUDIERE SE SITUE DANS LE VOLUME
HABITABLE et la ventilation de la maison
est réalisée grâce à une VMC

DUALIS FLEXCONDENS
C9

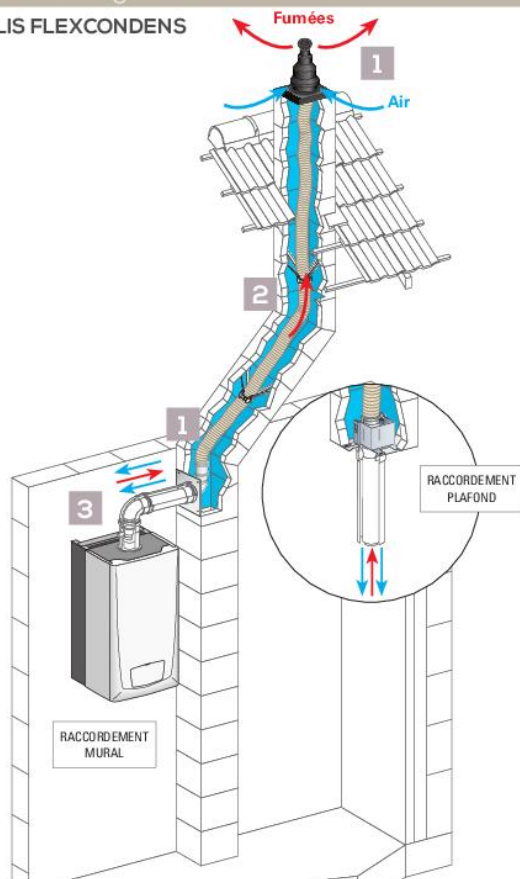

1 Sorties de toit et Étanchéité en toiture

KIT C9



2 Conduits et Supportage




3 Accessoires et Raccordement



Conduit
DUALIS CONDENSATION

LA CHAUDIERE SE TROUVE DANS LA CUISINE
DE L'APPARTEMENT et assure la ventilation
naturelle de cette pièce (absence de VMC)

DUALIS FLEXCONDENS AIRFLUE RÉNOVATION

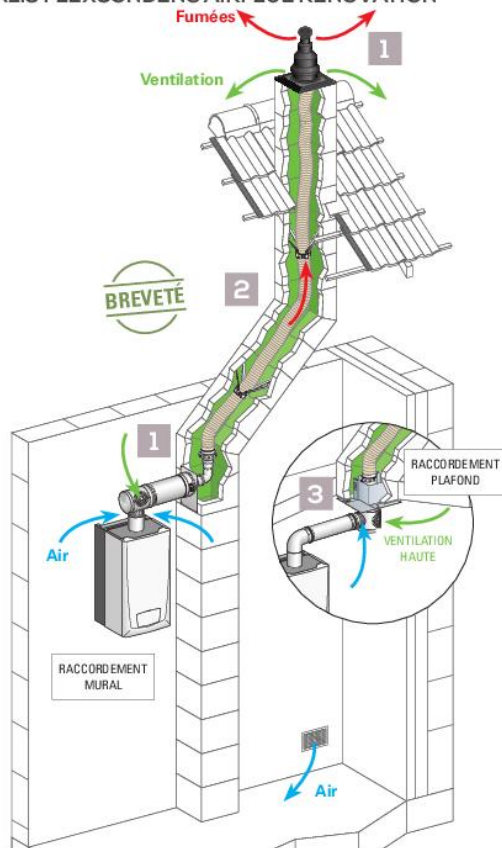

KIT AIRFLUE
RÉNOVATION




Flexible polypropylène

Bride de centrage

Conduit
DUALIS CONDENSATION

LA CHAUDIÈRE SE TROUVE DANS UNE CHAUFFERIE

DUALIS FLEXCONDENS
B22/23P

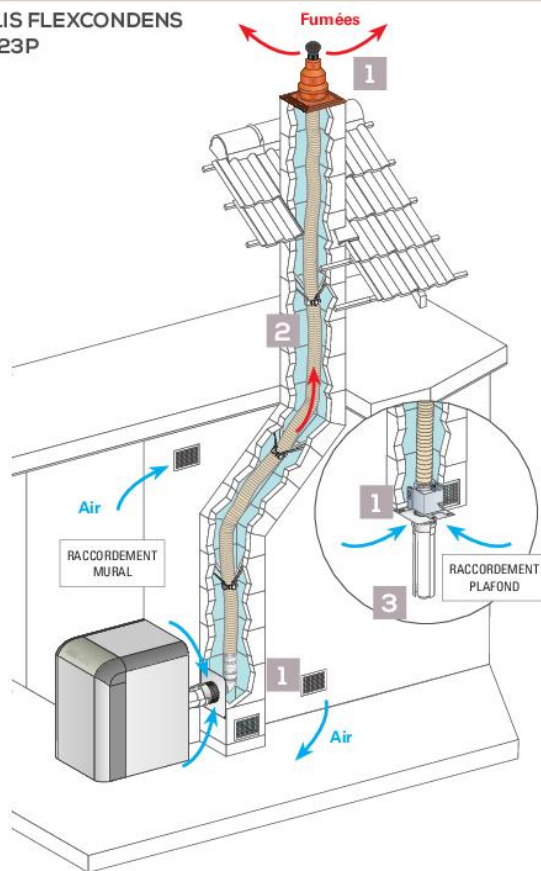

1 Sorties de toit et Étanchéité en toiture



2 Conduits et Supportage



3 Accessoires et Raccordement



DUALIS FLEXCONDENS
B22/23P

