




PAC AIR/AIR

POMPES À CHALEUR AIR / AIR - VRV
PURIFICATEURS D'AIR - VENTILATION
CLIMATISATION - CHAUFFAGE - QAI

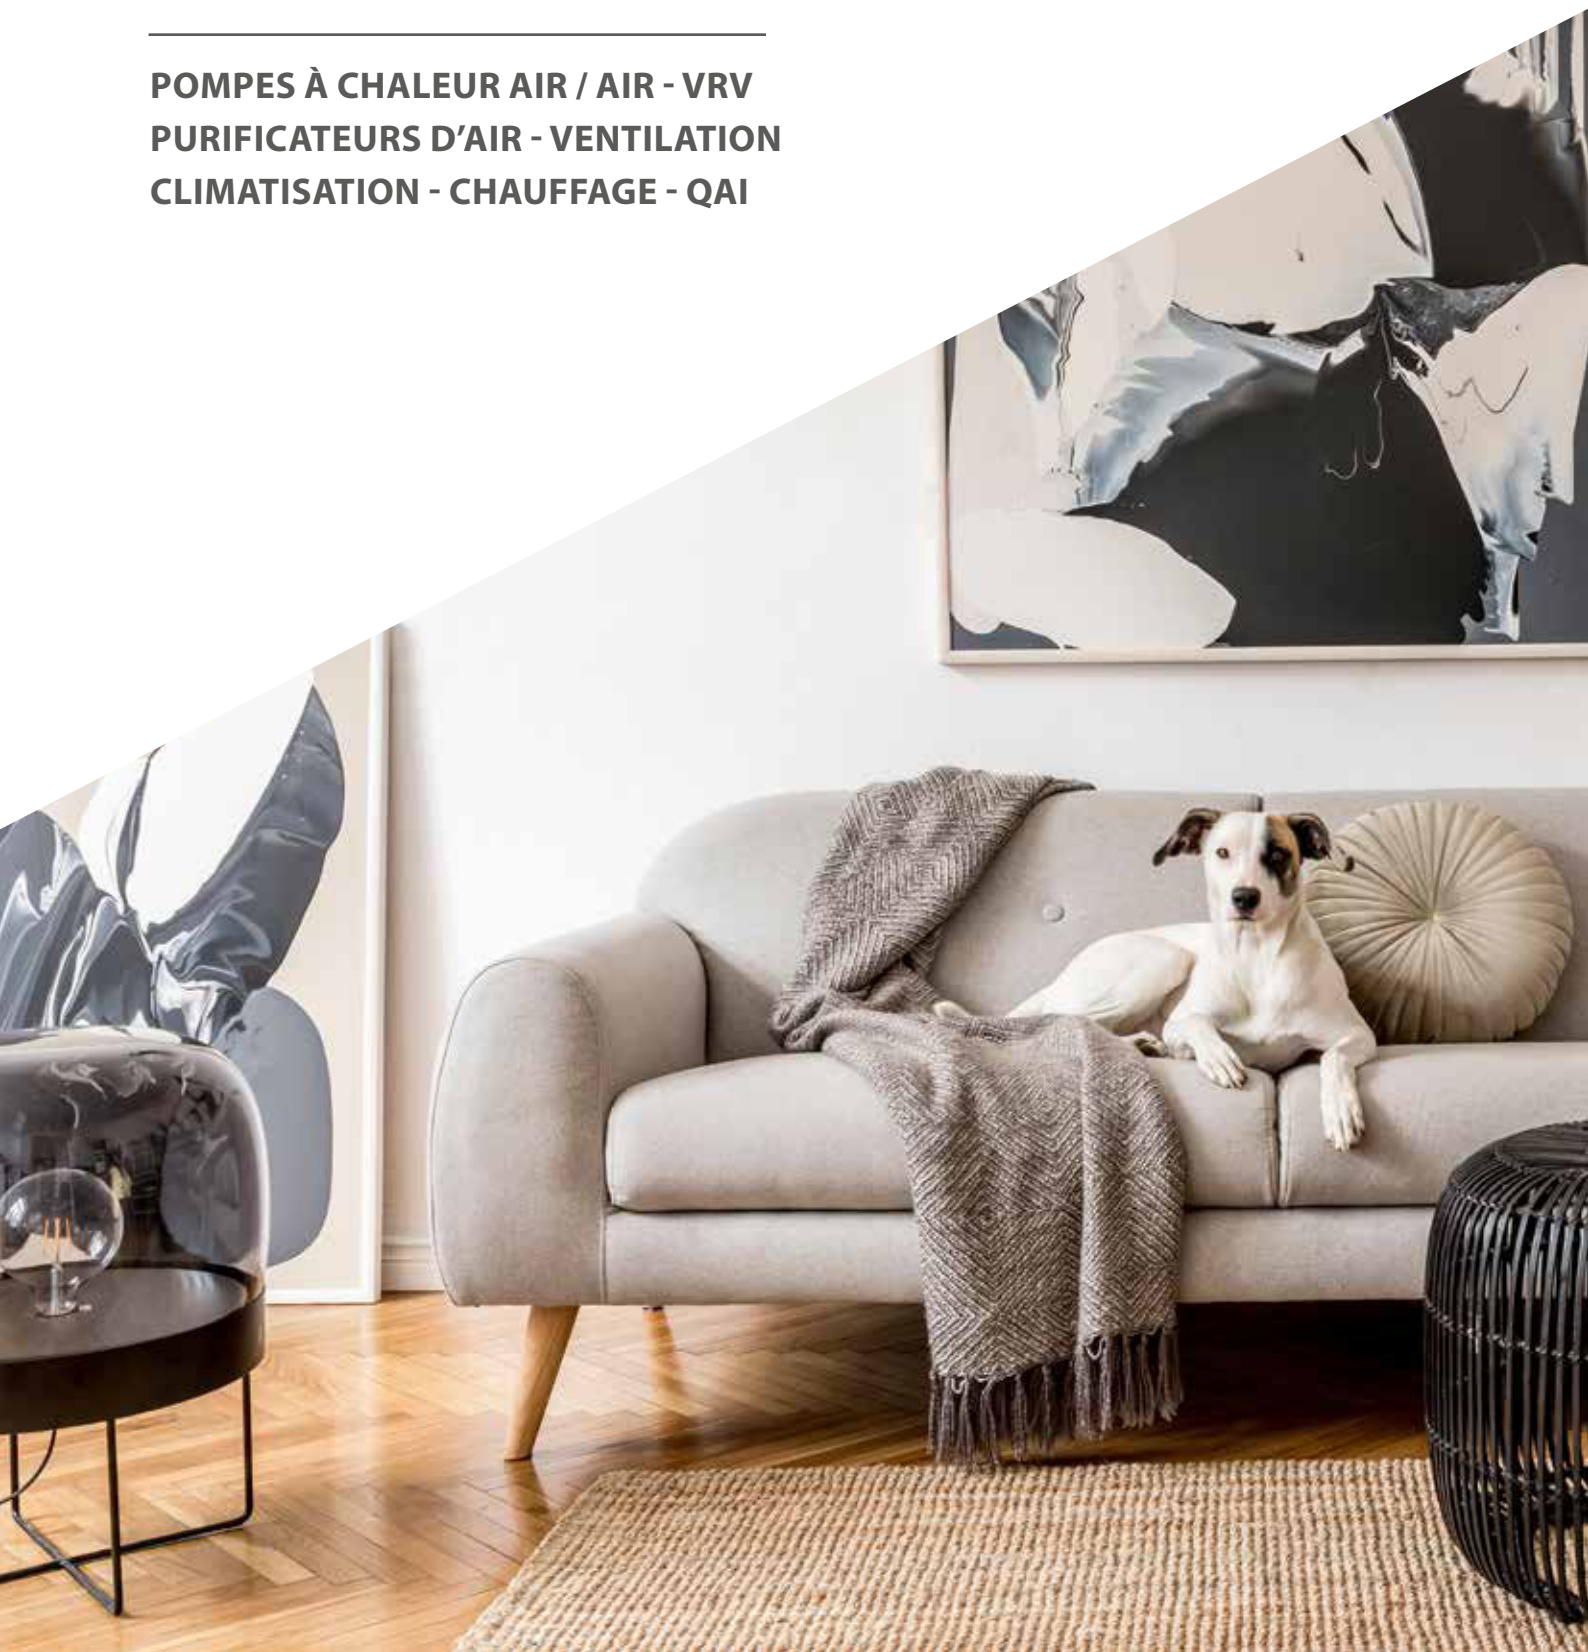

Raccorder une commande à fil BRC073 sur une unité murale ou une console

Les références produits concernées

FTXZ-N	FTXJ-A	CTXA-A/B FTXA-A/B FTXTA-A	CTXM-R FTXM-R FTXTM-R	FTXP-M(9)	FTXF-D	CVXM-A FVXM-A	FVXM-F
●	●●	●●	●●	●	●	●●	●

● standard sur le connecteur S21 ●● option à rajouter : carte EKRS21


Option à ne pas oublier

La **carte EKRS21** s'installe à l'intérieur de l'unité et reproduit le connecteur S21.



Les cartes de pilotage à distance ou de blocage chaud seul et la télécommande filaire BRC073 ne peuvent être associées en même temps sauf pour les unités proposant l'option EKRS21 en option.

Principe de raccordement pour les autres modèles

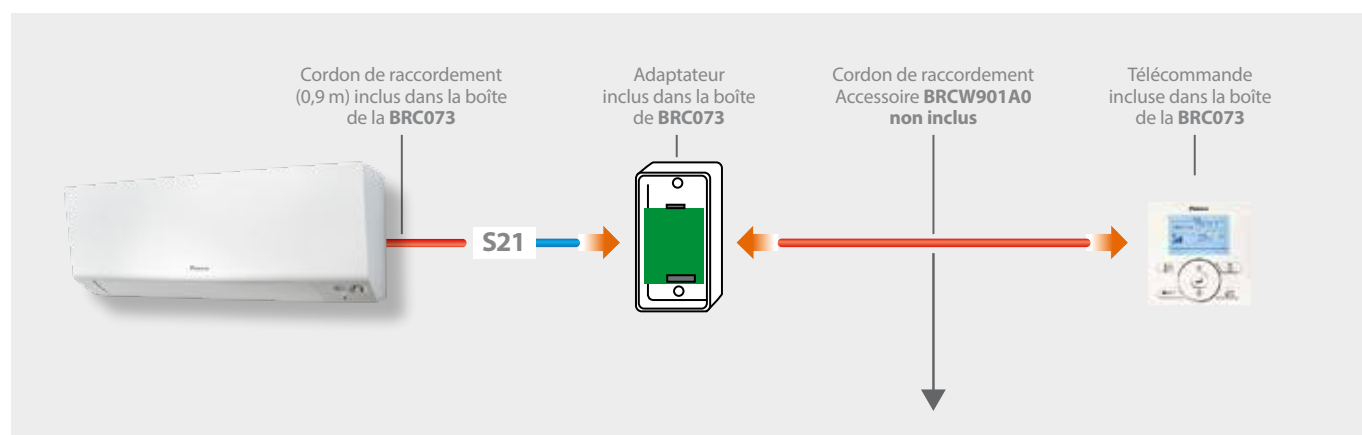

Installation

- > Raccordement grâce à un adaptateur (fourni).
- > Pour raccorder la BRC073, il faut sélectionner le câble de raccordement nécessaire.

Références	Description
BRCW901A03	3 m câble de raccordement
BRCW901A08	8 m câble de raccordement
BRC073	Télécommande filaire
EKRS21	Adaptateur

La télécommande BRC073 offre les mêmes fonctionnalités que les commandes à infra-rouge classiques

- > On / Off
- > Réglage de la consigne
- > Vitesses du ventilateur
- > Mode de fonctionnement
- > Volets motorisés
- > Programmation hebdomadaire.

Pour plus de précisions, reportez-vous à nos manuels techniques.

